

Российская Федерация
Государственное
бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания системы
социальной защиты населения
«Ровеньский дом социального
обслуживания»
Исх. № 06 от 13.02.2023 г.


309752, Белгородская область,
Ровеньский район, с. Барсучье,
ул. Центральная, д. 25
тел/факс (47238) 5-91-46
Email dominternat-zahodyakina@mail.ru



Прокурору района
старшему советнику
А.В.Чумакову


Ответ на представление № 2-1-2023/Прдп 27-23-20140020 от
26.01.2023г.

об устранении нарушений законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии, в сфере социального обслуживания
граждан

На ваше представление об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей от 26.01.2023г № 2-1-2023/Прдп 27-23-20140020, сообщая, что были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1.	Упорядочить хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений. Уборочный инвентарь, предназначенный для уборки туалета хранить отдельно от уборочного инвентаря, предназначенным для уборки производственных помещений пищеблока в соответствии с требованиями п.2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Уборочный инвентарь, предназначенный для уборки туалета хранится отдельно от уборочного инвентаря для уборки производственных помещений. 

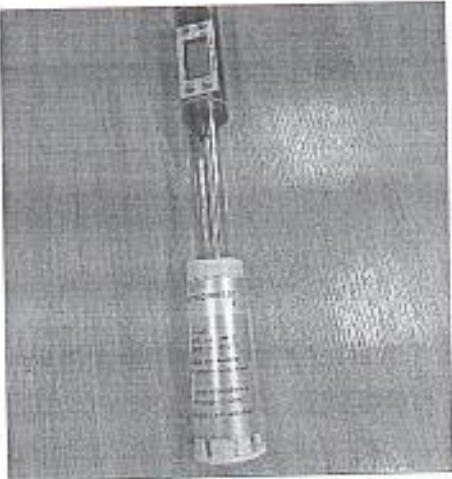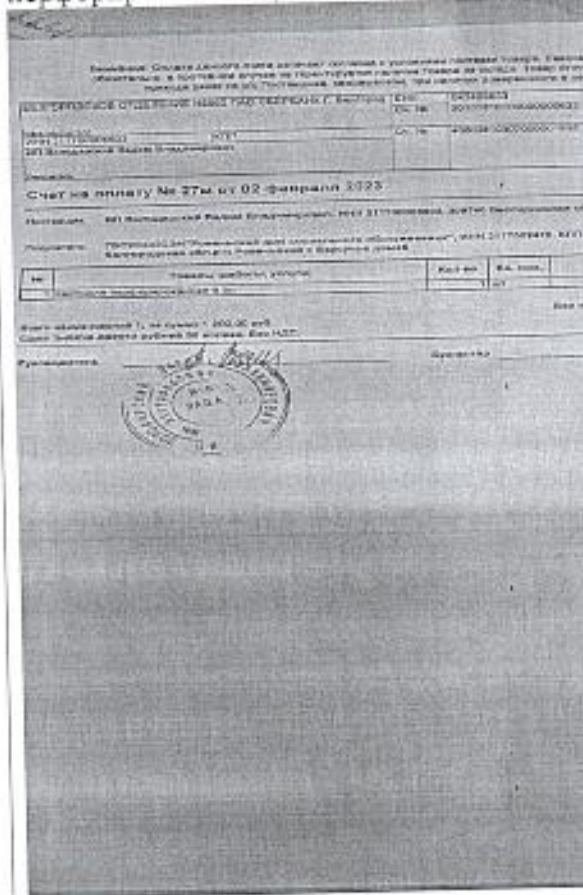

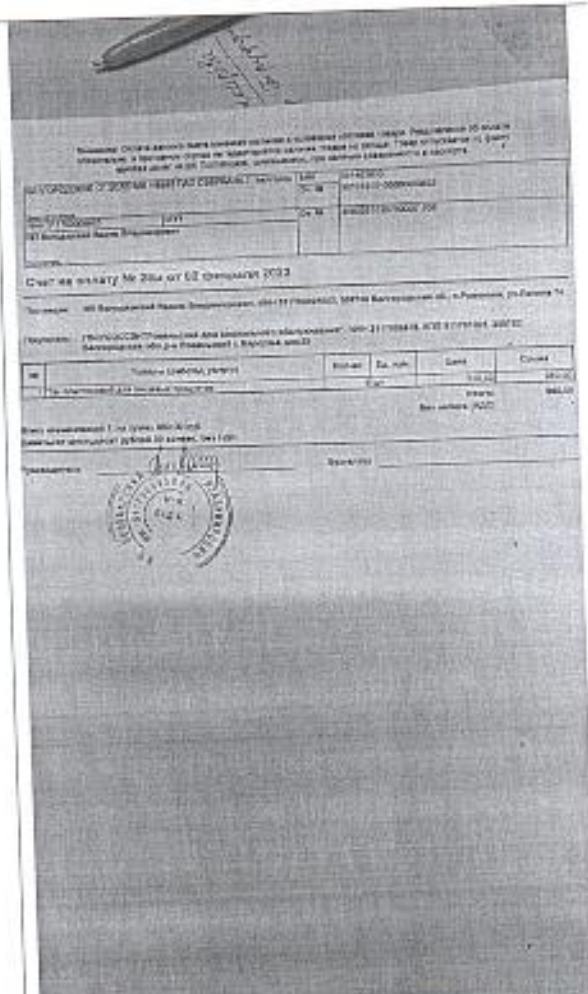





2.	<p>Осуществлять контроль за температурой блюд на линии раздачи согласно требований п.5.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>В учреждении приобретен термометр для замера температуры блюд на пищеблоке.</p> 
3.	<p>Приобрести 3 емкости необходимой объемной вместимости для осуществления качественной обработки яйца в соответствии с п.2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>На пищеблоке произведена замена емкостей: приобретены 3 емкости для обработки яиц, кастрюля перфорированная 6,5 л</p> 





4.

Не допускать к работе на пищеблоке персонал без пройденного в полном объеме медицинского осмотра в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г № 29 и « Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» согласно требований п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Ответственный работник за прохождение медицинских осмотров , проконтролировал объем прохождения медицинских осмотров работников , пищеблока в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г № 29 и « Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» согласно требований п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Внесены дополнительно результаты анализов в медицинские книжки

		работников
5.	Обеспечить прохождение исследования на гельминтозы работникам пищеблока: Дорошенко Н.И., Закиной С.Н., Ильченко О.Я.	Работники пищеблока прошли дополнительное обследование на гельминтозы. Результаты внесены в медицинские книжки.   Закина.pdf Ильченко.pdf  Дорошенко.pdf
6.	Обеспечить наличие в медицинской книжке повара Ковалевой Л.И. сведения о профилактических прививках(вакцинации), согласно требований п.2.21 СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Ковалевой Л.И. повару, внесены сведения о профилактических прививках.  Ковалева.pdf
7.	Обеспечить очистку мусоросборников согласно требований п.2.9. 2.1.3678-20 «Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	Очистка мусорных контейнеров производится ООО « Центр Экологической безопасности» Белгородской области, в соответствии с контрактом № РВР-712 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области от 09.01.2023 г. по графику контейнерной площадки общего пользования.
8.	Обеспечить очистку от пыли вытяжных вентиляционных решеток в помещениях с периодичностью не реже одного раза в месяц, согласно требований п .9.38 СП 2.1.3678-20	В учреждении утвержден ежемесячный график очистки вытяжных вентиляционных решеток. Проведена очистка от пыли вентиляционных решеток
9.	Обеспечить ограждающие устройства для отопительных приборов в жилых комнатах согласно требований п.9.13 СП 2.1.3678-20	Ведется работа по приобретению ограждающих устройств для отопительных приборов в жилых комнатах согласно требований п.9.13 СП 2.1.3678-20
10.	Обеспечить наличие в 7 личном медицинских книжках сотрудников (Степановой Л.В., Даниловой Г.А., Зубкова Ю.А., Литвиновой В.И., Сапрыкина А.В., Суловой О.А, Манасовой Н.Е.) полных сведений о профилактических прививках, согласно требований ст.35 ФЗ от 30.03.1999г № 52-ФЗ « О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 64 СанПиН 3.3686-21 « О санитарно эпидемиологическом требования по	Внесены сведения о профилактических прививках в 7 личных медицинских книжках сотрудников.    Манасова.pdf Степанова.pdf Сапрыкин.pdf   Сулова.pdf Данилова.pdf

	профилактике инфекционных болезней»	  Зубков.pdf Литвинова.pdf
11.	<p>Обеспечить проведение производственного контроля за параметрами микроклимата и параметрами искусственной освещенности, а также обеспечить проведение бактериологического контроля стерилизующего оборудования, согласно требованиям п.2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.3629 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Для проведения производственного контроля в учреждении, заключен договор № 1 от 01.02.2023г с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в Алексеевском районе.</p>

С работниками учреждения проведены занятия по санитарной гигиене о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор учреждения



Т.А.Заходякина